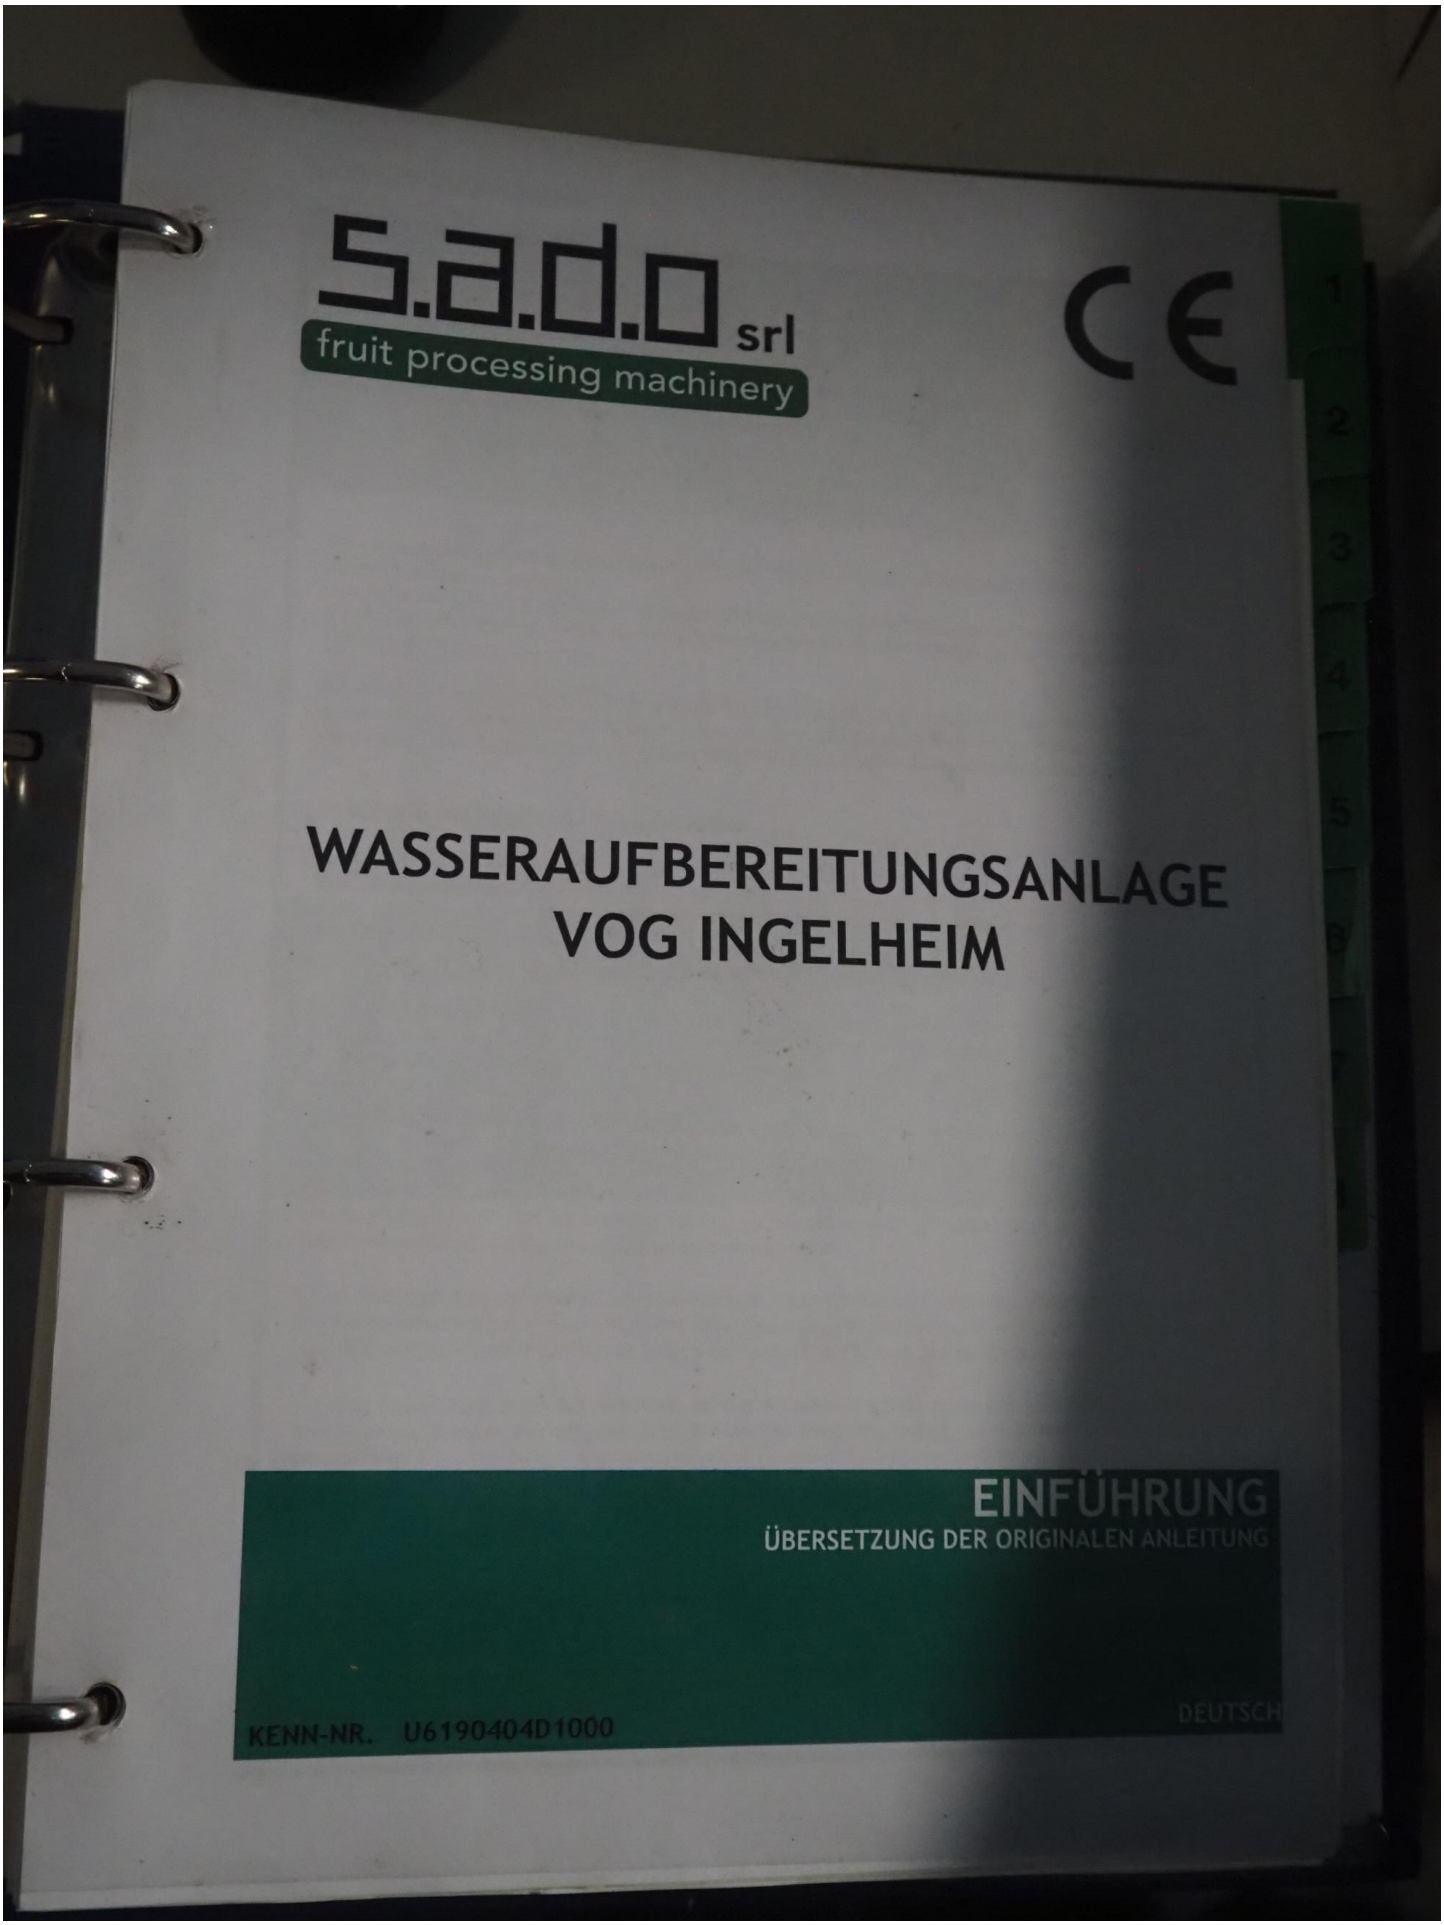

s.a.d.o srl
fruit processing machinery
CE
WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE
VOG INGELHEIM
EINFÜHRUNG
ÜBERSETZUNG DER ORIGINALEN ANLEITUNG
KENN-NR. U6190404D1000
DEUTSCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1.1 Konformitätserklärung

S.a.d.o srl
fruit processing machinery

S.a.d.o Srl
Via Enrico Fermi, 4/6
41013 Castelfranco Emilia (MO) Italy
Tel.+39 059 281188 Fax +39 059 280807 email:info@sadosrl.it

SINCERT

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato II, parte 1, sezione A.

Fabbricante:
S.A.D.O. Srl

Indirizzo del fabbricante:
Via Enrico Fermi 4/6 41013 Castelfranco Emilia (MO) Italy

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico pertinente di cui all'allegato VII A della Direttiva 2006/42/CE:

S.A.D.O. Srl
Via Enrico Fermi 4/6 41013 Castelfranco Emilia (MO) Italy

Con la presente si

DICHIARA

che la macchina

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELLA MACCHINA
.....
SERIE O TIPO .....
NUMERO DI MATRICOLA .....
ANNO DI COSTRUZIONE.....

è conforme a quanto prescritto dalle direttive :

- 2006/42/CE direttiva macchine
- 2004/108/CE, direttiva compatibilità magnetica.

FAC-SIMILE

Modena li, ...

Baldazzini Andrea
Rappresentante Legale

firma

1.5 Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Außenmaße	siehe Zeichnung 11.3338
Geräuschbildung	Abschnitt 1.5.1
Vibrationen	Abschnitt 1.5.2
Maximale Leistung	15 m3/h für jede Gruppe PURE

Eigenschaften der elektrischen Anlage

Versorgungsspannung	400 VAC± 10%
Frequenz	50 Hz
Installierte Gesamtleistung	siehe Schaltplan
Anschluss	drei Phasen + Neutralleiter + Erde

Eigenschaften der pneumatischen Anlage

Betriebsdruck	6 Bar
Druckluftverbrauch	nl 50/Min. bei 6 Bar

Leistungsmerkmale und Leistungsgrenzen


Aufzubereitendes WasserDas Wasser kommt von der Anlage der Obst- und Gemüsebearbeitung.


Speisungswasser	Trinkwasser

1.5.1 Geräuschpegel

1.6 Aufbau der Anlage

A Filtergruppe PURE Entleerungs-/Kalibrierungslinie
B Filtergruppe PURE Verpackungslinie und Kalibrierungskanäle
C Flockungsstation
D Rückführungspumpen
E Sperr-/Ablassventile
F Sammelwanne oder -tank Überlaufwasser und Schmutzwasser
G Sammelwanne oder -tank geflocktes Wasser
H Sammelwanne oder -tank Filterwasser
I Hauptschalttafel Anlagensteuerung (WCS)

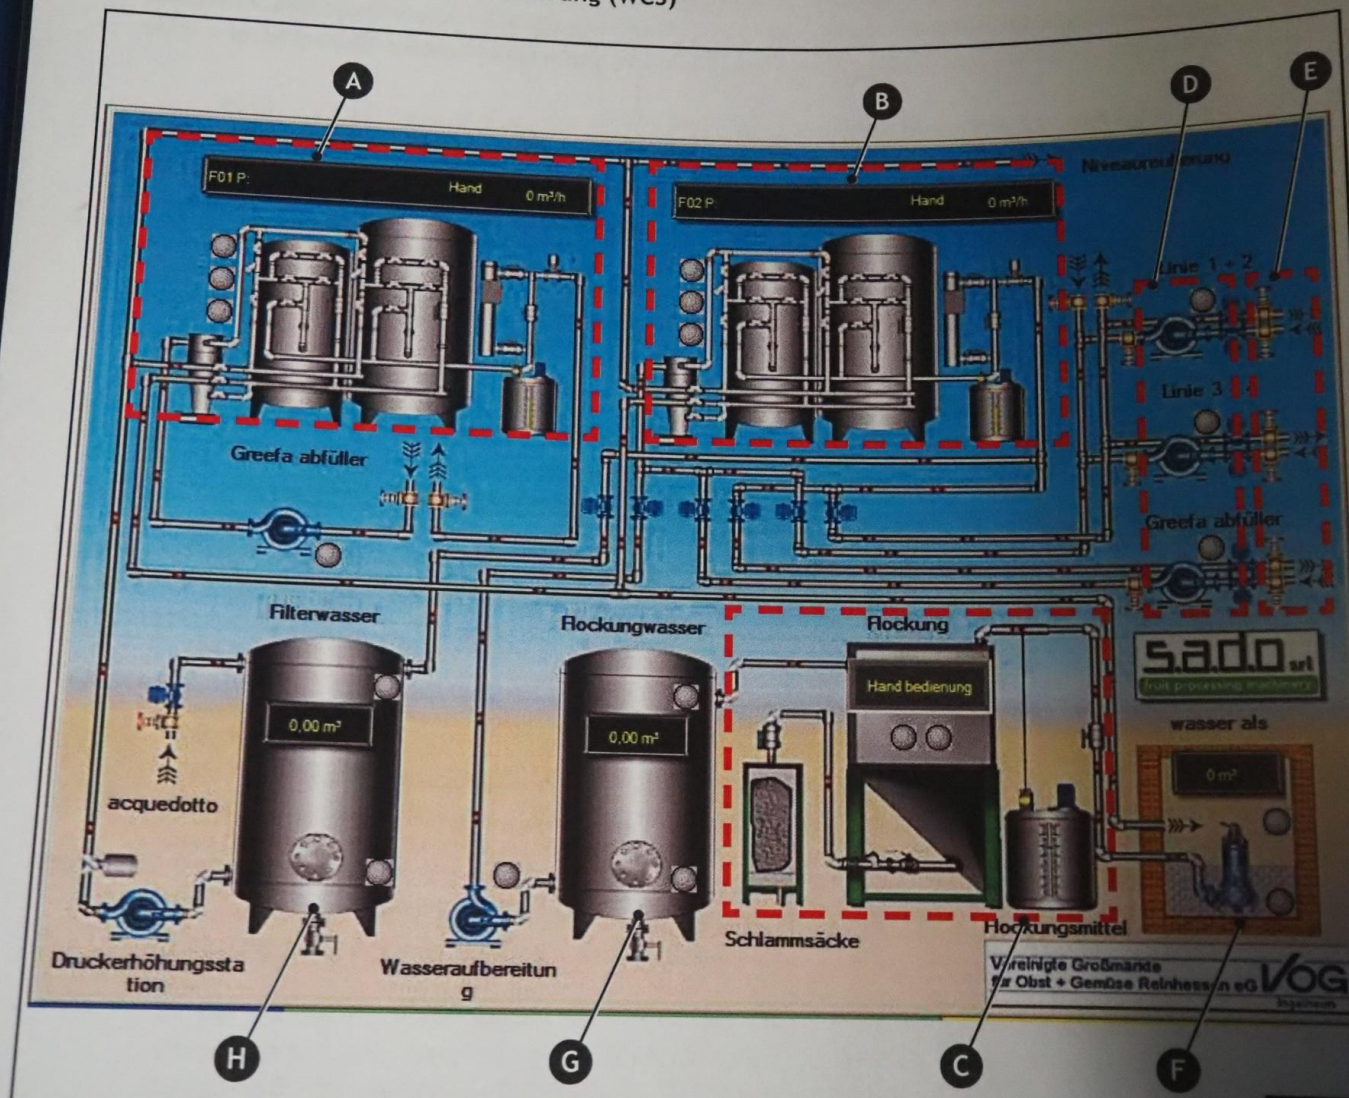

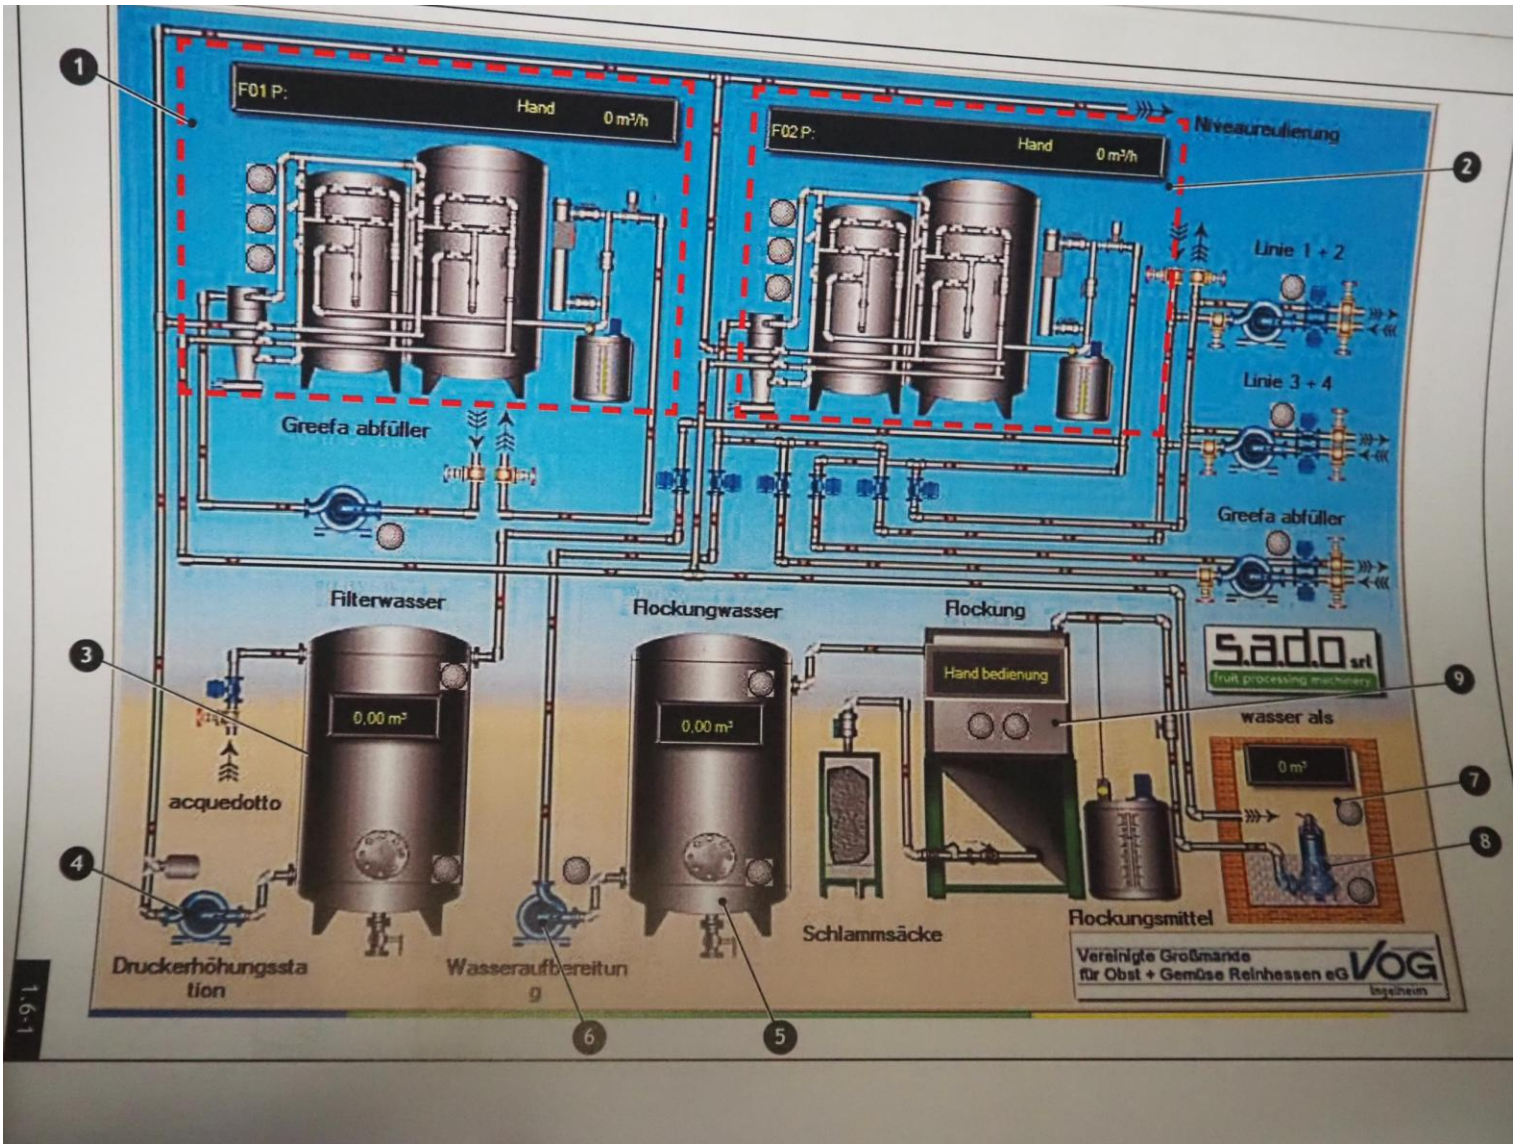
F01 P:
Hand
0 m³/h
F02 P:
Hand
0 m³/h
Niveauregulierung
Linie 1 + 2
Linie 3 + 4
Greefa abfüller
Greefa abfüller
Filterwasser
Flockungwasser
Flockung
0,00 m³
0,00 m³
Hand bedienung
s.a.d.o. srl
fruit processing machinery
wasser als
0 m³
acquedotto
Druckerhöhungsstation
Wasseraufbereitung
Schlammsäcke
Flockungsmittel
Vereinigte Großmärkte
für Obst + Gemüse Reinhessen eG
VOG
Ingelheim
1
2
3
4
5
6
7
8
9

S.A.D.O srl
fruit processing machinery

CE

WASSERFLOCKUNGSANLAGE


BESCHREIBUNG DER ANLAGE

ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

KENN-NR. U6190407D0900

DEUTSCH

(6)	1	[illegible]
(7)	2	SACKFILTER
QE1	1	KONTROLLTAFEL / PLC

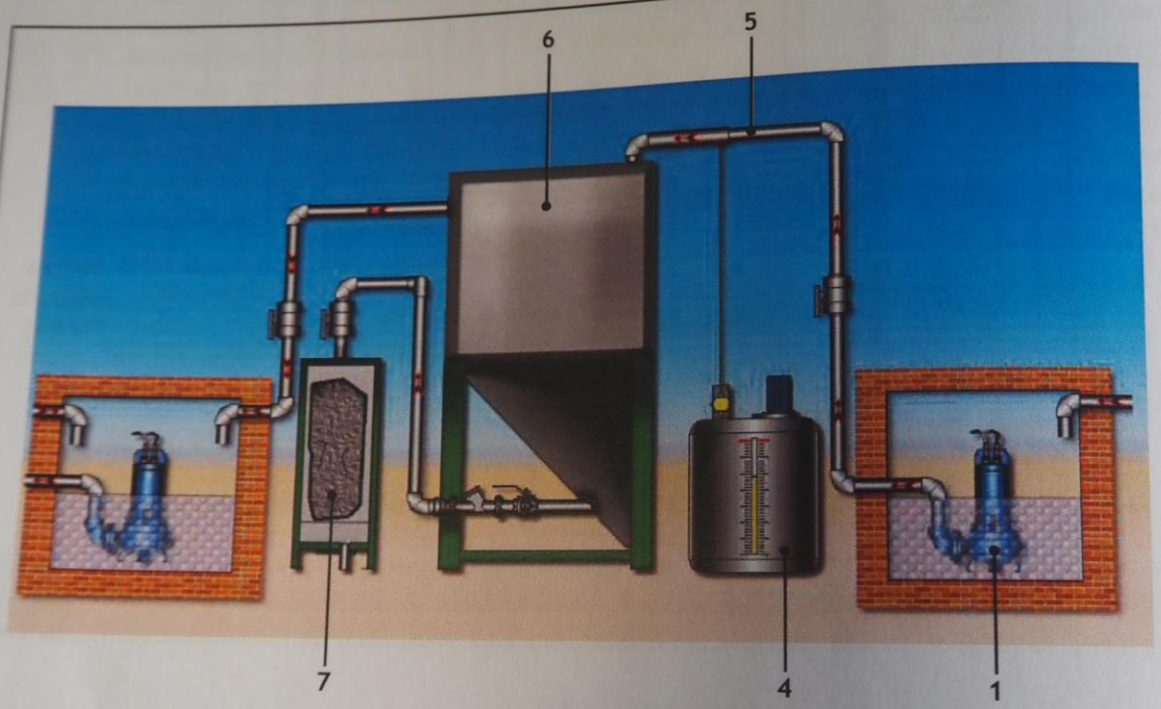

1.6-1

PURO s.r.l.

UV-BAKTERIENVERNICHTER

ULTRAVIOLET

Modelle

PURO – 4L – 6L – 8L

TECHNISCHES HANDBUCH

PURO behält sich vor, die im Handbuch stehenden Angaben und Abmessungen zu wechseln bzw. zu ändern

PURO srl Strada della Chiesa 6- 43029 Bannone di Traversetolo (Parma) (ITALY)
Phone +39/0521 340813 - Telefax + 39/0521 340814

rienvernichter die folgenden mindesten Qualitätseigenschaften besitzt.

GRENZWERTE FÜR DAS EINFLIESSENDE WASSER

Trübheit	: 1 NTU max
Schwebende Festteile	: 1 mg/l max
Mangan	: 0,05 mg/l max
Eisen	: 0,3 mg/l max
Schwefelwasserstoff	: 0,05 mg/l max
Farbstoffe	: keine
pH	: 6,5-9,5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Die UV-Bakterienvernichter der Serie L bestehen aus:

- Nr.1 zylindrische Bakterienvern

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Tabelle Nr. 1

Ultraviolet Modell	Kat. Nr.	Max. Durchsatz m^3/h	Leistungsaufnahme der Anlage VA	Leistung der Lampen W
4L		20	350	4 x 75
6L		30	500	6 x 75
8L		40	650	8 x 75
10L		50	800	10 x 75

- **Max. Betriebsdruck** : **8 bar**
- Betriebstemperatur : Umwelt 4-45°C, Wasser 2-80°C
- Druckverlust bei max. Durchsatz : 0,2 bar
- Speisung : 230V 50-60 Hz – einphasig